

# TRIBOLOGIK®

## INFOLETTRE

ISO 17025:2005

[www.tribologik.com](http://www.tribologik.com)

Nouveau

Janvier 2016

### Étiquettes à codes-barres Tribologik


Tel qu'illustré ci-dessous, voici les nouvelles étiquettes autocollantes à codes-barres que Tribologik vous fera parvenir avec vos bouteilles d'échantillonnage.

L'étiquette de gauche doit être fixée sur la bouteille, celle de droite, plus petite à conserver dans vos dossiers. Tout ce que vous avez à faire est d'inscrire le # de machine et la Date d'échantillonnage sur la grande étiquette au moment de la coller sur la bouteille.




Ouvrez le site web Tribologik [www.tribologik.com](http://www.tribologik.com) Dans l'Espace client, inscrivez votre **Nom d'utilisateur** et votre **mot de passe** et cliquez sur le bouton **CONNEXION**.

1. Une fois connecté, cliquez sur l'Onglet « **Étiquettes codes-barres** ».
2. Cliquez sur « **Sélectionnez** » pour choisir l'équipement que vous voulez faire analyser.

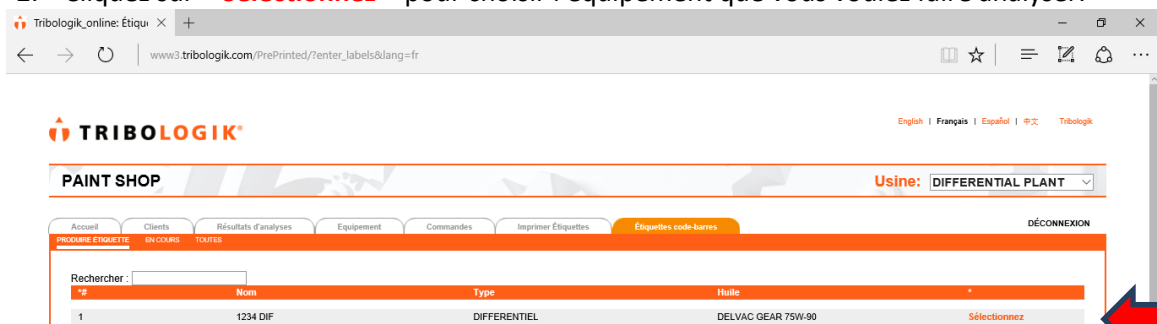

- Cela vous conduira à la page « **Produire étiquette** » où vous devez entrer toutes les données sur l'équipement à analyser : Durée d'utilisation de l'huile – Durée d'utilisation de l'équipement – Test Package – Huile changée? Oui/Non – Filtre changé? Oui/Non. Si vous avez déjà informé le laboratoire sur les tests à effectuer, ils seront automatiquement peuplés par le système. Sinon svp inscrivez le Test Package.

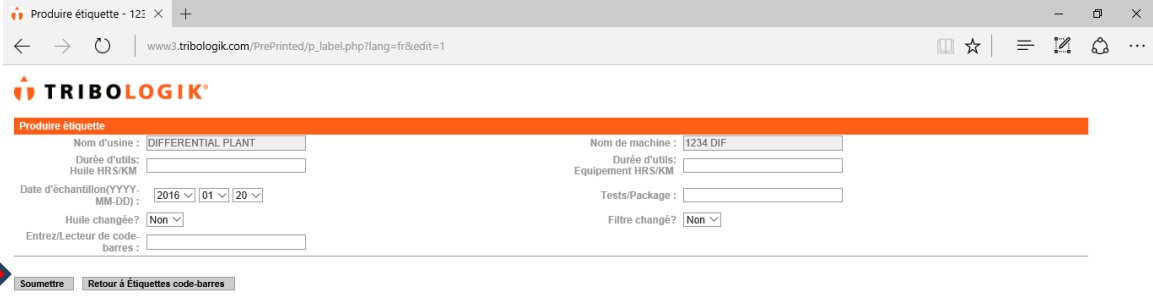

Produire étiquette - 122 x

www3.tribologik.com/PrePrinted/p\_label.php?lang=fr&edit=1

**TRIBOLOGIK®**

**Produire étiquette**

|  |  |
|--|--|
| Nom d'usine : DIFFERENTIAL PLANT                   | Nom de machine : 1234 DIF              |
| Durée d'utils :<br>Huile HRS/KM :                  | Durée d'utils :<br>Equipement HRS/KM : |
| Date d'échantillon(YYYY-MM-DD) :<br>2016   01   20 | Tests/Package :<br>Filtre changé? Non  |
| Huile changée? Non                                 |  |
| Entrez/Lecteur de code-barres :                    |  |

**Soumettre** Retour à Étiquettes code-barres

- Scannez ou écrivez** le code-barres inscrit sur l'étiquette. Si vous devez l'écrire manuellement, **assurez-vous qu'il n'y a pas d'erreurs car chaque code est unique**. Chaque chiffre doit donc correspondre exactement à ceux de l'étiquette.
- Fixez l'étiquette autocollante à codes-barres sur la bouteille et complétez l'information demandée. Conserver la petite étiquette comme référence.
- Cliquez sur le bouton « **Soumettre** » pour retourner à la page précédente et soumettre d'autres équipements à tester s'il y a lieu.
- Faites parvenir l'échantillon étiqueté au laboratoire pour faire analyser.

Sur réception de l'échantillon, le personnel de la CEP/Tribologik n'aura qu'à scanner l'étiquette et à faire suivre au laboratoire. Les analyses demandées seront effectuées et votre rapport sera généré automatiquement avec toute l'information pertinente et sans erreurs.

**N'oubliez pas de scanner le code-barres ou d'en inscrire le numéro dans la case identifiée à cet effet. Collez sur la bouteille et cliquez sur Soumettre.**

---

Communiquez avec votre Chargé de Compte pour de plus amples informations.